

CETS Svendborg Kommune
v. Marlena Knudsen
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

Miljø og Teknik
Klima Natur og Miljø
Team Vandløb Kyst og Spildevand
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

18. september 2026

Sagsid: 26/18265

Tilladelse til krydsning af Kobberbækken ved Hudesvej med elledning på matr.nr 7000i, Svendborg Markjorder

CETS Svendborg Kommune har ansøgt om tilladelse til at krydse Kobberbækken på matr.nr. 7000i, Svendborg Markjorder, Hudesvej, med en elledning.

Formål

I forbindelse med projekterne på Svendborg Havn og etablering af Byrum skal Svendborg Kommune etablere en ny elledning i Hudesvej.

Der er ved at blive udført forarbejder i forbindelse med en eventuel nedrivning af siloen på Hudesvej. Der er opstået et akut behov for at ændre på strømledningerne på Hudesvej, da transformeren, som er placeret på siloens område, skal afkobles og derfor er der behov for at etablere en ekstra elledning på tværs af Kobberbækken.

Der er med denne skrivelse truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven¹. Da det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v. eller foretage offentlig høring, jf. §17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.²

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs mere: [Databeskyttelse og privatlivspolitik](#)

Åbningstider:

Mandag-onsdag	Kl. 09.00-15.00
Torsdag	Kl. 10.00-16.45
Fredag	Kl. 09.00-14.00

¹ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

² Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.





vedligeholdelse eller krydsningen i øvrigt forårsager skade på vandløbstracéet (bund, brinker og bræmmer) påhviler det ledningsejeren at reetablere disse.

Begrundelse for afgørelsen

Svendborg Kommune vurderer, at krydsningen ikke vil få nogen negativ konsekvens for de afvandingsmæssige eller miljømæssige forhold i vandløbet, da krydsningen udføres ved at nedgrave ledningen med gravemaskine.

Afgørelse efter miljøvurderingsloven

I medfør af miljøvurderingsloven³ §21 træffer Svendborg Kommune hermed afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Begrundelse for afgørelsen

Afgørelsen er truffet på baggrund af en screening af risikoen for, om projektet vil påvirke miljøet væsentligt. Svendborg Kommune vægter et VVM-ansøgningsskema af projektet (se bilag 1) i afgørelsen. Der er i afgørelsen taget hensyn til kriterierne i bilag 6 til miljøvurderingsloven. Svendborg Kommune vurderer, at der ikke er risici forbundet med projektet i forhold til miljøet.

Anden lovgivning

Kobberbækken er på den pågældende strækning ikke beskyttet efter naturbeskyttelseslovens⁴ §3. Svendborg Kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker vandløbets flora og fauna, da krydsningen sker over rørledningen. Der skal derfor ikke gives dispensation fra naturbeskyttelsesloven⁴.

Ansøgers oplysninger


CETS Svendborg Kommune har oplyst, at de ønsker at krydse Kobberbækken med en elledning. Krydsningen er beliggende på Hudesvej.

Kabel og rør vil blive målt ind med GPS, når det er gravet ned.

Ansøgers kort over det omtrentlige krydsningssted ses på figur 2.

³ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁴ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 af lov om naturbeskyttelse

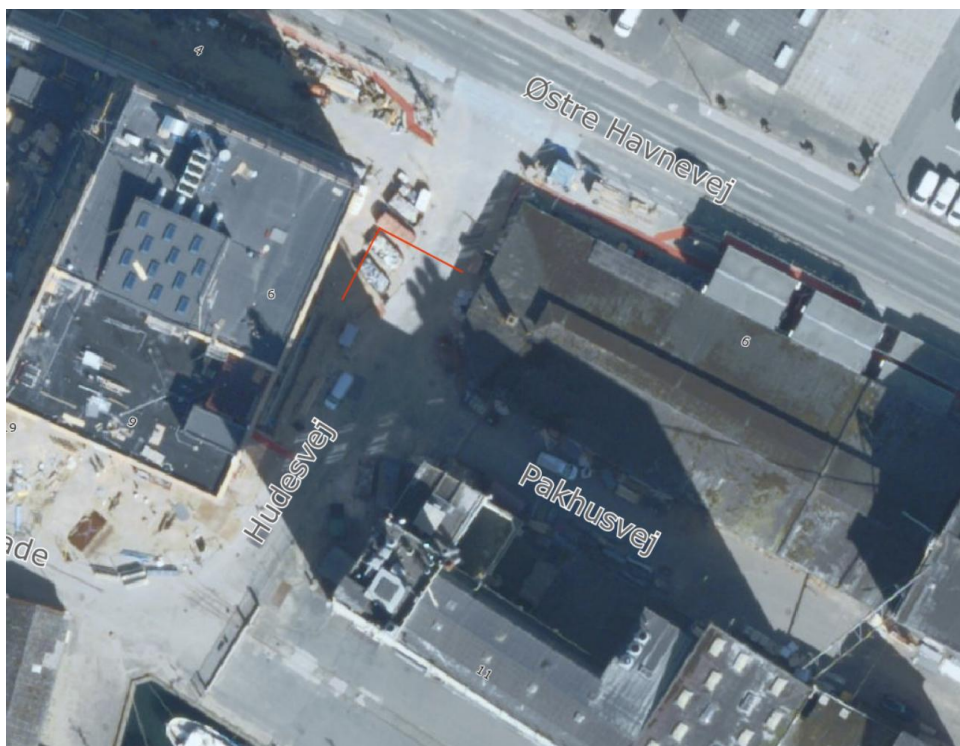

Figur 2 – elledningens omtrentlige beliggenhed vist med rød streg

Der vil blive lagt 3 stk. 160mm rør, hvor det ene skal bruges til et 10KV kabel. De to andre er til fremtidig brug.

Elledningen placeres over røret på Kobberbækken.

Vandløbsmyndighedens bemærkninger

Afstrømningsmæssige forhold

Nedgravningen af elledningen kommer ikke direkte i kontakt med vandløbets profil. Det vurderes derfor ikke at have betydning for de afstrømningsmæssige forhold.

Miljømæssige forhold

Kobberbækken er et offentligt rørlagt vandløb på den pågældende strækning. Vandløbet har forløb under Hudesvej og er rørlagt med en rørdimension på Ø1000 mm.

Kobberbækken, vandområde o8151_a, er målsat i vandområdeplanerne (2015-2021) til god økologisk tilstand.

Kobberbækken er ikke beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Projektet påvirker ikke vandløbets flora og fauna, da vandløbet på den pågældende strækning er rørlagt.

Vandløbsmyndigheden har vurderet projektet i henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, herunder Natura 2000 områder, samt beskyttelse af visse arter⁵. Vandløbsmyndigheden har vurderet, at projektet ikke påvirker Natura 2000 områder negativt.

Økonomi

Ansøger afholder alle udgifter.

Tidsplan

Arbejdet er udført i efteråret 2026.

Klagevejledninger

Vandløbslovsafgørelsen

Denne afgørelse, der også er offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte fire ugers klagefrist jf. vandløbslovens §§ 80 og 81.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse - den 16. oktober 2026.

Klageberettigede er de berørte parter for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/ eller Miljø-og-fødevareklagenævnet.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kroner, hvis du er en borger og 1.800 kroner, hvis det er en virksomhed eller organisation du klager for.

⁵ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Miljø- og Fødevarerklagenævnet påbegynder ikke behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. I vejledningen på nævnets hjemmeside – www.naevneneshus.dk – kan du læse mere om gebyrordningen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen.

Afgørelsen at der ikke er VVM-pligt i forbindelse med projektet jf. Lov om miljøvurdering

Denne afgørelse, der også er offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside, kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden for de fastsatte fire ugers klagefrist jf. lovens § 51.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse - den 16. oktober 2026.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Hvis du klager koster det 900 kroner for privatpersoner og 1.800 kroner for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Domstolsprøvelse

Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen af meddelt.

Venlig hilsen

Berit Luise Mogensen
Landskabsingeniør

Dir. tlf. 2372 6742