

Naturstyrelsen
Att.: Annita Svendsen
Sollerupvej 24
5600 Fåborg

Miljø og Teknik
Klima Natur og Miljø
Team Vandløb Kyst og Spildevand
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

30. januar 2026

Sagsid: 25/13925

Tilladelse - ændret anvendelse af pumpen ved Tåsinge Vejle

Svendborg Kommune giver hermed tilladelse til ændret anvendelse af pumpen opsat ved Søren Lolks Vej, 5700 Svendborg ved Tåsinge Vejle beliggende matrikel 80a, Strammelse By, Landet.

Naturstyrelsen ansøger om mulighed for at anvende pumpen efter behov hele året og ikke kun i sommerperioden. Særligt er der behov for at kunne benytte pumpen fra den 15. marts i stedet for den 15. april.

Formålet med ændring af pumpeperioden er at sikre afgræsningen af Natura 2000-områdets strandenge og rigkær, gennemstrømningen af grundvand i rigkærene og at ynglefugle i området fortsat kan etablere sig, på trods af øgede regnmængder, som ændrer områdets tilstand, så det oftere og længere står under vand. Af figur 1 og 2 nedenfor ses et oversigtskort med Tåsinge Vejle og Norets beliggenhed og hvor pumpen er placeret.

Tilladelsen er givet i henhold til vandløbslovens¹ § 18 og efter § 4 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering².

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

- Pumpen må som hidtil maksimalt have en kapacitet på 150 l/sek.
- Afgitringen ved indløbet til pumpen skal have en risteafstand på minimum 10 mm for ikke at skade vandrende ål.
- Naturstyrelsen (ejer af matrikel 80a, Strammelse By, Landet) har ansvaret for vedligehold af ind og udløb til pumpen.

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs mere: <https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening>

Åbningstider:

Mandag-onsdag	Kl. 09.00-15.00
Torsdag	Kl. 10.00-16.45
Fredag	Kl. 09.00-14.00

¹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.



Vinterpumpning: 1. november til 15. marts

- Pumpen skal indstilles, så den automatisk starter ved en vandstand i Tåsinge Vejle i kote -10 cm i henhold til DVR 90 og stopper, når vandstanden i Vejlen når kote -15 cm i henhold til DVR 90.

Sommerpumpning: 15. marts til 15. april

- Pumpen er indstillet, så den automatisk starter ved en vandstand i Tåsinge Vejle i kote -20 cm i henhold til DVR 90 og stopper, når vandstanden i Vejlen når kote -25 cm i henhold til DVR 90.
- Udpumpningsanlægget må ikke ændres herunder driftsmæssigt uden Svendborg Kommunes godkendelse.



Figur 1: Oversigtskort for Tåsinge Vejle, der er markeret med rød cirkel og placering af pumpen er vist med rød prik



Figur 2: Oversigtskort for Vejlen og Noret på Tåsinge. Den røde prik angiver, hvor pumpen er placeret

Høring og fremkomne bemærkninger

Projektet for ændret anvendelse af pumpen har været sendt i offentlig høring i perioden fra den 9. december 2025 til 6. januar 2026 hos berørte parter, bredejere og interesseorganisationer.

Der er fremsendt nedenstående bemærkninger fra:

Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri:

”DTU Aqua har gennemgået det fremlagte projekt for ændret pumpepraksis i Tåsinge Vejle. I projektet er der ikke lavet en konkret vurdering vedr. en eventuel påvirkning af fiskebestandene, herunder påvirkning på vandrende arter ved ændret pumpepraksis. Det fremgår heller ikke hvorvidt en sådan vurdering blev foretaget ved den første tilladelse til at etablere en pumpeløsning i 2019. På baggrund af det fremlagte projekt kan DTU Aqua anbefale, at pumpepraksis konkret vurderes i forhold til åls behov for at foretage vandringer forbi slusen, hvor pumpen er installeret.

Ålen

Den danske forvaltningsplan for ål har som mål at øge bestanden af blankål som søger mod havet for at gyde. Spørgsmålet er derfor om den ændrede anvendelse af pumpen i tid, vil have en forøget dødelighed på ålene i området.

Glasål - den udvidede drift af pumpen har ikke indflydelse på indtrækket af åleyngel (glasål) til Vejlen og Noret. Indtrækket af yngel kan kun foregå igennem slusen når denne er åben.

Gule ål - de gule ål kan trække frem og tilbage mellem Vejlen og Øhavet, men det vil antageligt foregå når slusen er åben.

Blanke ål - Hvis blankålene trækker mod havet og pumpen er den eneste forbindelse mellem Vejlen og Øhavet vil blankålene søge til havet igennem pumpen. Blankålene trækker fra september til december og i mindre omfang i april- maj. De trækker ved nymåne og ved forhøjet vandstand.

Konklusion

I de tilfælde hvor blankålene trækker mod havet og pumpen er den eneste mulighed for at nå havet, vil ålene søge igennem pumpen. Ålene vil formentlig blive skadet af pumpen og det bør derfor så vidt muligt forhindres, at ålene kan gå ind i pumpen. Det kunne gøres ved afgitring på minimum 10 mm som ved vandkraftturbiner (bekendtgørelse om ålepasser, ungfiskesluser samt afgittringer i ferske vande. (BEK nr. 1018 af 12/12/2002). Brug af pumpen kan, generelt set, være skadelig for ålen. Hvor meget den ændrede brug af pumpen vil betyde afgøres af hvordan månemønstre, nedbør og havvandstand fordeler sig i årene fremover."

Svendborg Kommunes bemærkninger til bemærkningerne fra Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri:

"Svendborg Kommune har drøftet bemærkningerne fra Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med Naturstyrelsen. Det er efter drøftelsen kommunens vurdering, at risteafstanden ved indløbet til pumpen ændres til 10 mm som angivet i brevet fra Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Det er ligeledes stillet som vilkår i tilladelsen."

Lodsejer Kasper Falck-Rasmussen:

"Jeg synes grundlæggende, at det er fint, at Vejlen kan blive bedre afvandet og afgræsset.

Min bekymring kan gå på, at der ved hyppigere pumpning ikke så ofte vil kunne komme et godt flow igennem den gamle sluse. Problemet herved er, at det er strømmen fra slusen, som en håndfuld gange om året ca, er med til at holde sejltredden åben ved den lille, gamle Vornæs Havn. Jeg kan blive bange for, at sejltredden "sander" endnu mere til.

Jeg ved ikke om det kunne være indtænkt i projektet, at det udpumpede vand i det mindste løb ud gennem sejlrenden? Det skifter lidt, hvordan dette vand løber i dag, men ofte til højre for havnen."

Svendborg Kommunes bemærkninger til bemærkningerne fra Kasper Falck-Rasmussen:

"Det er Svendborg Kommunes vurdering, at slusen fremover vil åbne og lukke lige så ofte, som den gør i dag. Pumpningen er kun et supplement til afledning af vand fra Vejlen ved højvande i havet og foretages kun i et bestemt koteinterval, som er beskrevet i tilladelsen. Det fremtidige flow igennem slusen vil derfor være det samme som i dag og det er derfor vores vurdering, at sejlrenden holdes åben."


Naturstyrelsen er bekendt med de fremsendte bemærkninger.

De fremsendte bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer i projektet. Dog skal risteafstanden ved indløbet til pumpen ændres til 10 mm.

Formål og begrundelse for projektet

Beskrivelse af området

Tåsinge Vejle og Noret udgør en del af Natura 2000-område nr. 127 "Sydfynske Øhav", der er udpeget som hhv. Habitatområde nr. 111, Fuglebeskyttelsesområde nr. 71 og RAMSAR-område nr. 17. Tåsinge Vejle er en ca. 52 ha stor sø adskilt fra havet af en dæmning med sluse. Søen har ca. 23 ha åben vandflade omgivet af rørsumpe og strandenge med moderat naturtilstand. Langs overgangen til agerjorden rundt om Vejlen ligger en række rigkær med god naturtilstand. Disse habitatnaturtyper er udpeget i Natura 2000-planen, som levested for rørhøg, plettet rørvagtel og rørdrum, som særligt er tilknyttet rørskov. Naturen omkring Vejlen er desuden beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Se figur 3 og 4.

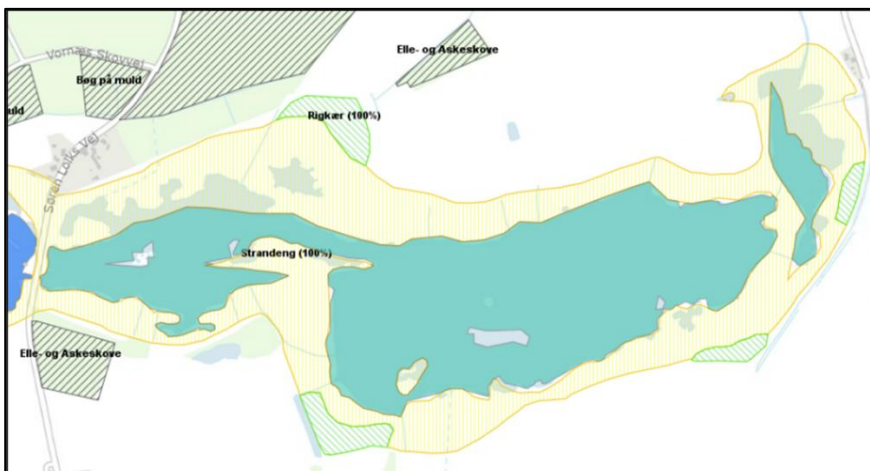


Figur 3: Oversigt over habitatnaturtyper i området. Lysåbne naturtyper: Strandeng (gul). Rigkær (grøn). Skovnaturtyper: Elle- og askeskov samt Bøg på muld (grå). Marine naturtyper: Lagune (tidligere) (turkis). Bugt (blå)



Figur 4: Oversigt over beskyttet natur (§3) i området. Strandeng (turkis). Mose (brun). Sø (blå). Eng (lysegrøn)

Øst for og i forbindelse med Vejlen ligger Noret på ca. 17 ha bestående af strandenge, rørskov og mose, som også er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Se figur 5.

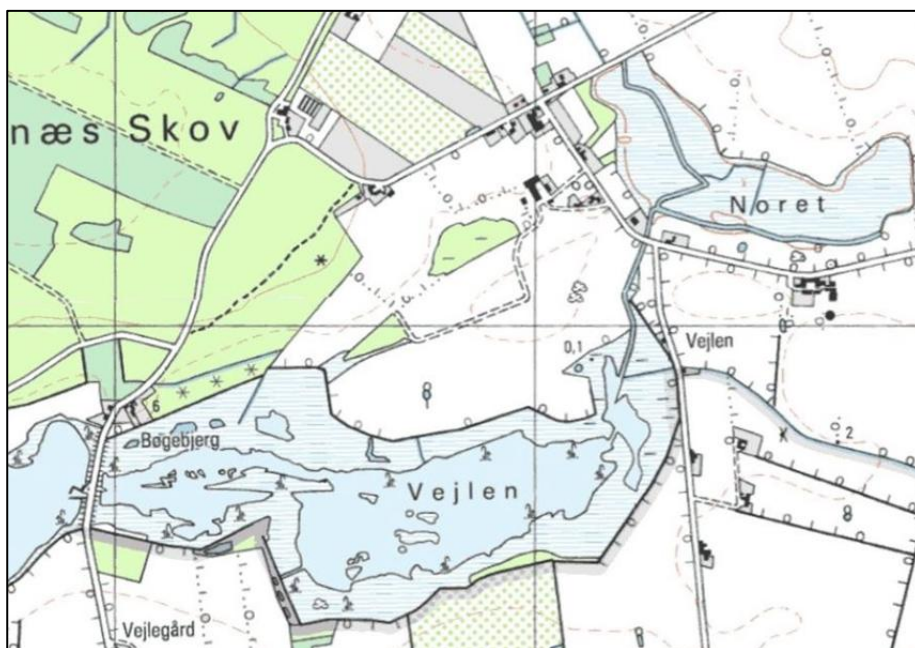

Figur 5: Oversigtskort som viser Vejlen og Noret

Historik

I 2019 gav Svendborg Kommune Naturstyrelsen tilladelse til at etablere og anvende pumpen i sommerhalvåret i Vejlen, Tåsinge, matr.nr. 7000k og 80a, Strammelse By, Landet ved Søren Lolks Vej, 5700 Svendborg.

Baggrunden for tilladelsen fra 2019 var, at basisanalysen for Natura 2000 området viste, at det var svært at sikre plejen af området i form af afgræsning, da der ofte var så vådt, at dyrene ikke kunne komme tidligt nok ud på arealerne. Så for at sikre en gunstig bevaringsstatus for områdets udpegningsgrundlag, var det nødvendigt at sikre afgræsningen af arealerne.

Naturstyrelsen er som statslig ejer af arealet i henhold til habitatdirektivet forpligtet til at sikre en god naturstatus for områdets udpegningsnaturtyper og til at sikre områdets udpegningsarter.

I bl.a. 2016 og 2017 kunne der ikke foretages den nødvendige naturpleje af arealerne på grund af høj vandstand på arealerne omkring Tåsinge Vejle og Noret.

Den høje vandstand i Vejlen og Noret skyldtes højere vandstand i havet, hvilket betød, at højvandsslusen ikke så ofte åbnedes og ledte vand ud af Vejlen. Større nedbørsmængder om sommeren bidrog til højere vandstand i Vejlen og Noret. Højere havvandsstand og nedbør er sandsynligvis en konsekvens af ændret klima, og problemet må derfor forventes at forværres fremover.

Af Natura 2000 væsentlighedsvurderingen udarbejdet af Sweco fremgår det, at den optimale vandstand for strandengene og rigkærene i området ligger mellem -0,20 m og -0,30 m DVR90. Ved en sænkning af vandstanden til under et niveau på -0,25 m DVR90 vurderes dog, at det vil medføre en væsentlig risiko for at selve søen ikke kan opretholde gunstig bevaringsstatus. Anbefalingerne for et pumpeniveau i Vejlen og Noret ligger derfor på -0,20 og -0,25 m, og en pumpning indenfor dette interval vil ikke påvirke Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag væsentligt i negativ retning.

Der blev derfor stillet vilkår i den tidligere vandløbsafgørelse, om at pumpen kun må pumpe i intervallet fra -0,20 m til -0,25 m DVR90 og at perioden, hvor der må pumpes, er i perioden 15. april til 31. oktober.

Drift af pumpen

Pumpning i dag

I 2019 blev der givet tilladelse til pumpning i sommerhalvåret i perioden 15. april til den 31. oktober på baggrund af en forundersøgelse af de hydrologiske forhold i og omkring Tåsinge Vejle og Noret. Pumpen har en kapacitet på 150 l/s og dens formål er at kunne udlede vand fra Vejlen og Noret til havet i perioder, hvor vandstanden er over -20 cm, samtidig med at havet står så højt, at slusen ikke kan åbne.

Tilladelsen blev givet på følgende vilkår:

- Pumpen er indstillet, så den automatisk starter ved en vandstand i Tåsinge Vejle i kote -20 cm i henhold til DVR 90 og stopper, når vandstanden i Vejlen når kote -25 cm i henhold til DVR 90.

Pumpen blev igangsat i foråret 2020.

Nærværende ansøgning og fremtidig pumpning

De senere års voldsomme regnhændelser, har medført et behov for også at kunne pumpe vand fra Vejlen udenfor sommerhalvåret og derfor kunne anvende pumpen hele året efter behov. Formålet er stadig det samme, at sikre naturpleje af arealerne, så strandenge og rigkær i Natura 2000-området ikke gror til i tagrør. Tilgroning med tagrør hindrer ligeledes vadefugle i at kunne yngle på arealerne.

Der er desuden højere vandstand i havet i disse år, det betyder at vandet skal stå højere på indersiden af slusen før den åbner af sig selv. Det øger problemerne med arealer, der er for våde til at kunne afgræses og hvor jordrugende fugle ikke kan yngle. Der er derfor behov for

at øge pumpningen. Så arealerne ikke ændrer sig i retning af det vådere.

I fremtiden ønskes mulighed for at anvende pumpen efter behov hele året for at kunne sikre afgræsningen af Natura 2000-områdets strandenge og rigkær og for at ynglefugle forsat kan etablere sig.

Lovgivning og nødvendige tilladelser

Udover tilladelse efter vandløbsloven kræver projektet yderligere tilladelser fra følgende lovgivninger:

Naturbeskyttelsesloven

En ændring af pumpningen i Vejlen og Noret kræver en dispensation efter Naturbeskyttelsesloven § 65. Svendborg Kommune vil træffe afgørelse om at give dispensation til ændring af pumpningen.

Miljøvurderingsloven

Vandløbsregulering, er en anlægstype der er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen³. Det betyder, at der skal laves en VVM-screening af, om der er risiko for, at projektet vil påvirke miljøet. Miljøstyrelsen har foretaget en VVM-screening af projektet fra 2019. Afgørelsen blev truffet 26. februar 2018.

Fredning i henhold til Naturbeskyttelsesloven

Tåsinge Vejle og Nor er fredet, og Naturstyrelsen har tidligere søgt om dispensation til etablering af pumpen ved Fredningsnævnet.


Afstrømningsmæssige konsekvenser

Noret og Vejlen tilføres vand fra et opland på ca. 10,44 km² gennem flere mindre vandløb. Vandløbene, der løber ud i Vejlen og Noret, er vist på figur 6 nedenfor og med angivelse af deres opland.

Beregninger af vandbalancen i Tåsinge Vejle og Nor er tidligere udarbejdet i en hydrologisk forundersøgelse ifm. etableringen af pumpen.

Her fremgår det, at Det Sydfynske Øhav er beliggende i et nedbørsfattigt område og der er en meget begrænset tilstrømning til Vejlen og Noret om sommeren ved normale nedbørsforhold. Sommeren 2010 og 2011 var dog meget våde og beregninger har vist en afstrømning i sommeren 2011 svarende til 3 gange den normale vinterafstrømning. Her ville pumpning i sommerhalvåret kunne have afhjulpet afvandingen af arealerne omkring Vejlen og Noret.

³ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

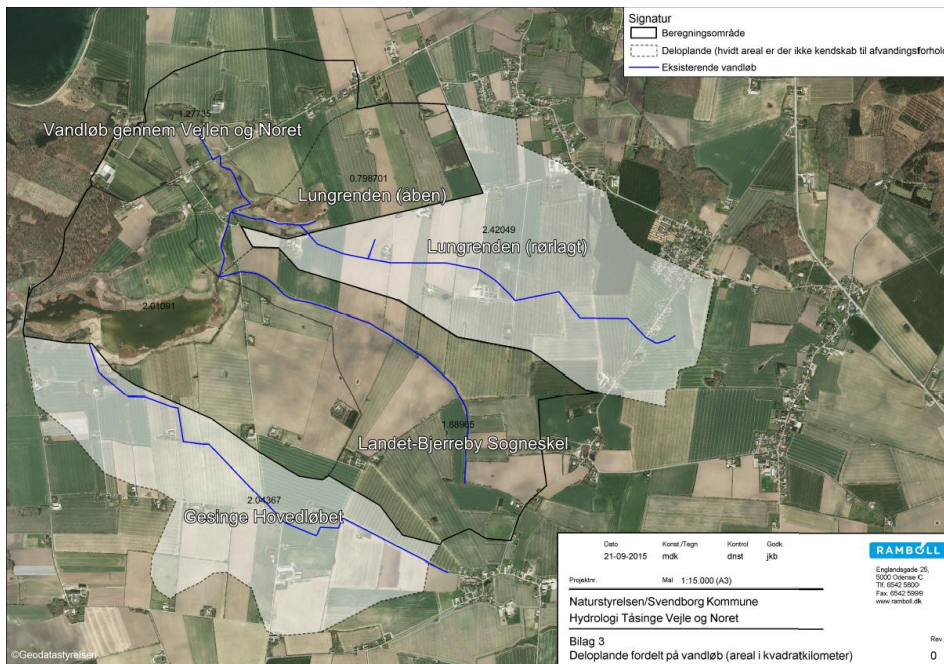

Store tilstrømninger betyder kun høj vandstand i Vejlen og Noret, hvis slusen er lukket på grund af højvande udenfor slusen. Lavvandsslusen har 3 x 1,00 m brede slusekamre med bund i kote -0,8 m og kan dermed lede store mængder vand ud til havet ved lavvande. Vandstanden er set at falde 30-35 cm på et døgn ved lavvande, hvor slusen er åben. Ved middeltilstrømninger om vinteren vil vandstanden i Vejlen stige med 1,8 cm i døgnet ved lukket sluse.

Svendborg Kommune og Naturstyrelsen har i 2015 i fællesskab opsat vandstandspejlere i Vejlen og Noret samt udenfor slusen, der måler vandstanden i havet. Vandstandspejlerne måler kontinuerligt hen over døgnet vandstande i området.


Vandstandsloggerne ved Tåsinge Vejle på ydersiden (P1) og indersiden (P2) af slusen, hvor pumpen er placeret, se figur 7-9. Slusen lukker automatisk, når vandstanden er højere på havsiden af slusen end på Tåsinge Vejle-siden og åbner, når det modsatte er tilfældet.

Pumpen starter i den nuværende situation i perioden 15. april - 31. oktober, når vandstanden i Vejlen er i kote -20 cm og stopper i kote -25 cm. Pumpen udleder vand fra Vejlen og Noret i perioder, hvor vandstanden er over -20 cm samtidig med at havet står så højt, at slusen ikke kan åbne.


Som det fremgår af figur 9, stiger vandstanden i Vejlen mellem 1. november og 15. april til mere end kote -10 cm DVR i perioder med meget nedbør. Disse perioder giver problemer med for meget vand i området. Det vil derfor have en gavnlig effekt, at pumpen også kan anvendes mellem 1. november og 15. april, når vandstanden i Tåsinge Vejle er mellem -10 og -15 cm og at sommerpumpningen kan starte fra 15. marts.




Figur 7: Placeringen af vandstandsloggerne ved Tåsinge Vejle

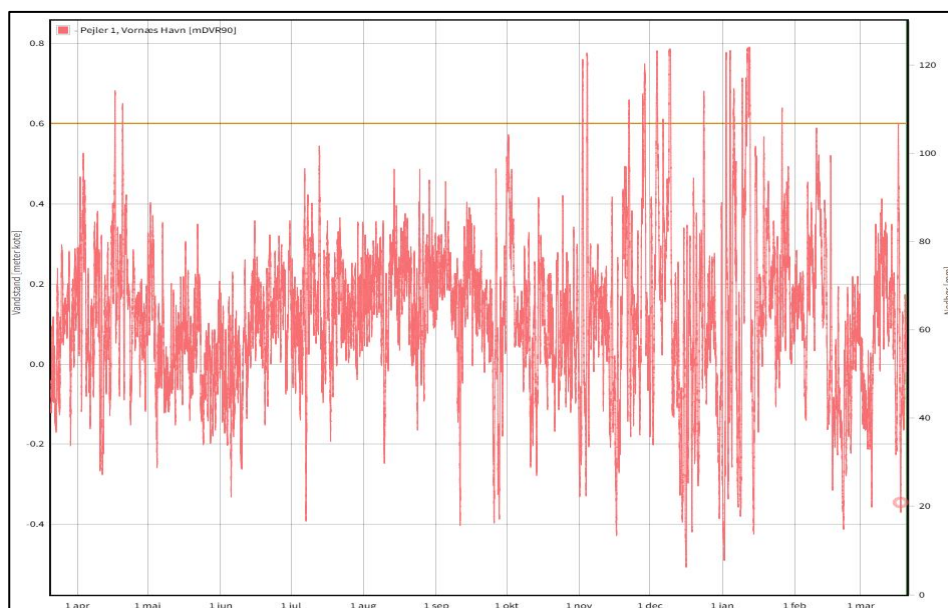

Figur 8: Data fra vandstandslogger ved P1 (havsiden af slusen ved Tåsinge Vejle) fra 20. marts 2024 - 20. marts 2025

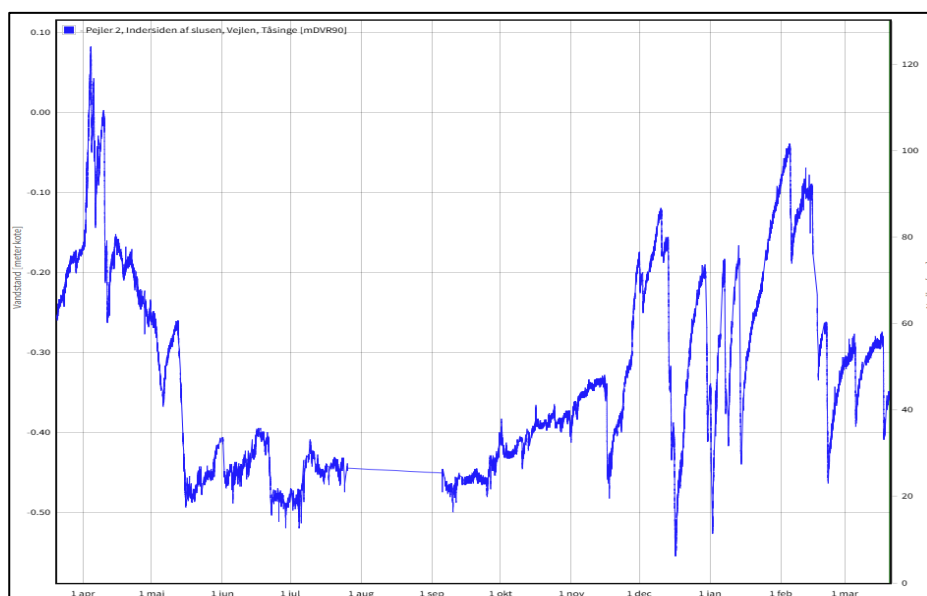

Figur 9: Data fra vandstandslogger ved P2 (undersiden af slusen ved Tåsinge Vejle) fra 20. marts 2024 - 20. marts 2025

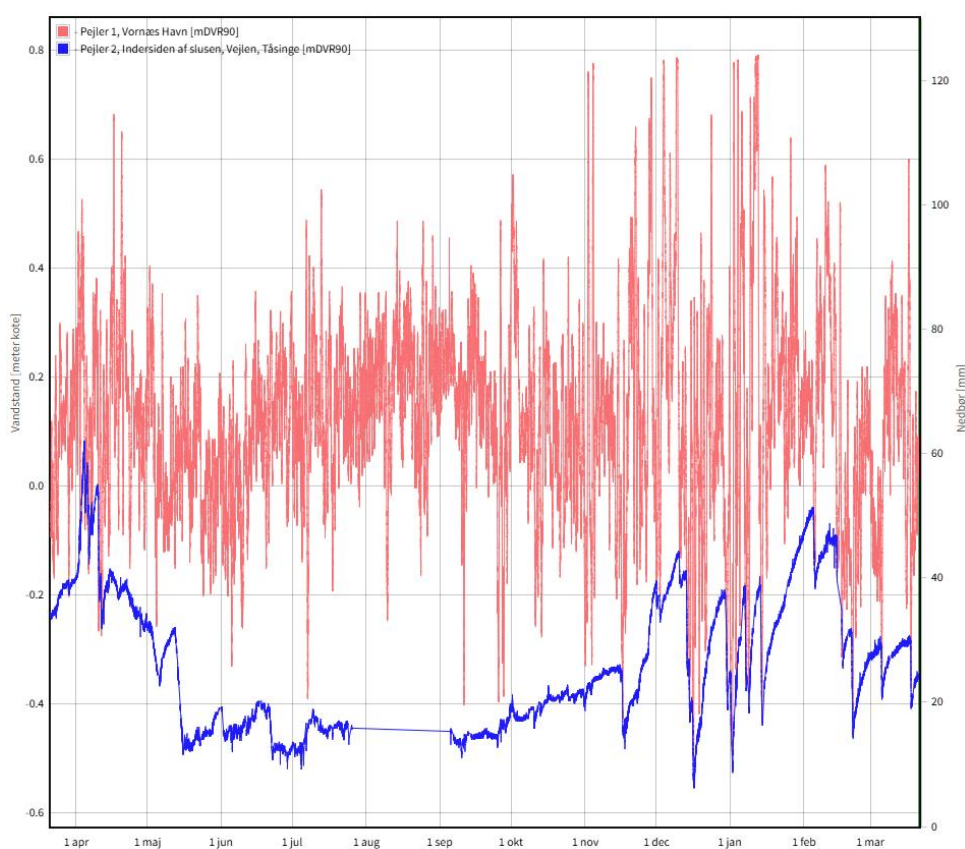

Figur 10: Data fra vandstandslogger ved P1 (havsiden af slusen ved Tåsinge Vejle) vist med rødt sammenholdt med data fra vandstandslogger ved P2 (undersiden af slusen ved Tåsinge Vejle) vist med blå. 20. marts 2024 - 20. marts 2025

Ifølge SWECOs projekt for etablering af pumpen med kapacitet på 150 l/s vil middelfastrømningen i en våd sommer være ca. 12 l/s/km² opland. Med et opland på 10,44 km² vil afstrømningen være 125 l/s. I den ekstremt våde sommer i 2011 var afstrømningen over en periode på 9 uger næsten 3 gange så høj. Hvis alt vandet skal pumpes ud, vil vandet således stige med indtil ca. 3 cm/døgn i Vejlen, selvom der pumpes med maksimal kapacitet. Det er samtidig beregnet, at vandstanden i perioder i 2011 er steget med indtil 6,4 cm/døgn.

Der er ikke lavet afstrømningsberegninger for alle år. Ved en gennemgang af de meteorologiske data skønnes det dog, at der ikke tidligere er målt tilsvarende meget langvarige nedbørshændelser, som dem der forekom i 2011. I meget våde somre vil vinden hovedsageligt komme fra sydvest, hvilket vil give perioder med lav vandstand udenfor højvandsklappen.

Det forekommer derfor ikke sandsynligt, at der både opstår tilsvarende langvarige ekstreme nedbørshændelser samtidig med, at vandstanden i havet i hele perioden er høj.

Miljømæssige konsekvenser

Påvirkning af miljømålsætningen for Tåsinge Vejle og Noret ved pumpning: Tåsinge Vejle er tidligere kategoriseret som et kystvandområde i vandområdeplan 2, men er i de gældende vandområdeplaner klassificeret som sø og er dermed omfattet af miljømålsætningerne i henhold til Vandrammedirektivet.

Der er tidligere givet tilladelse til pumpning af vand fra området ved forhøjet vandstand i perioden 15. april til 31. oktober for at beskytte naturtyper som rigkær og strandeng samt for at sikre gunstige vilkår for ynglefugle i området.

Pumpen er udelukkende i drift, når vandstanden i havet er højere end i Vejlen, og udløbet til havet er lukket, samtidig med at vandstanden i Vejlen står ved kote -20 cm. Pumpen slukker igen ved -25 cm.


Erfaringer viser, at den nuværende pumpning ikke er tilstrækkelig til at forhindre oversvømmelse af naturområderne, hvilket forhindrer græsning af arealerne og mindsker naturkvaliteten. Naturstyrelsen ønsker derfor at ændre pumpetider for at sikre, at området kan opretholde sin hidtidige funktion, ved at udvide pumpning i sommerperioden til 15. marts – 31. oktober. Derudover ønskes det, at pumpen tændes ved kote -10 cm og slukker ved -15 cm i vinterperioden fra 1. november – 15. marts.

Vurdering af kvalitetselementerne for Tåsinge Vejle og Noret ved ændret pumpning

Ifølge genbesøg af vandområdeplan 3, 2021-2027, hedder Tåsinge Vejle og Noret bare Vejlen (DK Vandområde ID: 11506). Den er klassificeret som et naturligt vandområde og er en kalkrig, ikke brunvandet, brak, lavvandet sø. Søens afgrænsning fremgår af nedenstående figur 11.

Det samlede miljømål for Vejlen er god økologisk tilstand og miljømålet for kemisk tilstand er god kemisk tilstand.

Vejlens samlede tilstand er i dag moderat økologisk tilstand. Miljømålet for Vejlen er derfor ikke opnået. I nedenstående tabel 1 er tilstanden for alle relevante kvalitetselementer for søer oplistet. Svendborg Kommune vurderer, at en ændret pumpeaktivitet ikke vil påvirke Vejlen miljøtilstand negativt. I tabel 1 er de enkelte kvalitetselementer oplistet og den ændrede pumpningseffekt på kvalitetselementet vurderet i forhold til en positiv og/eller negativ effekt.

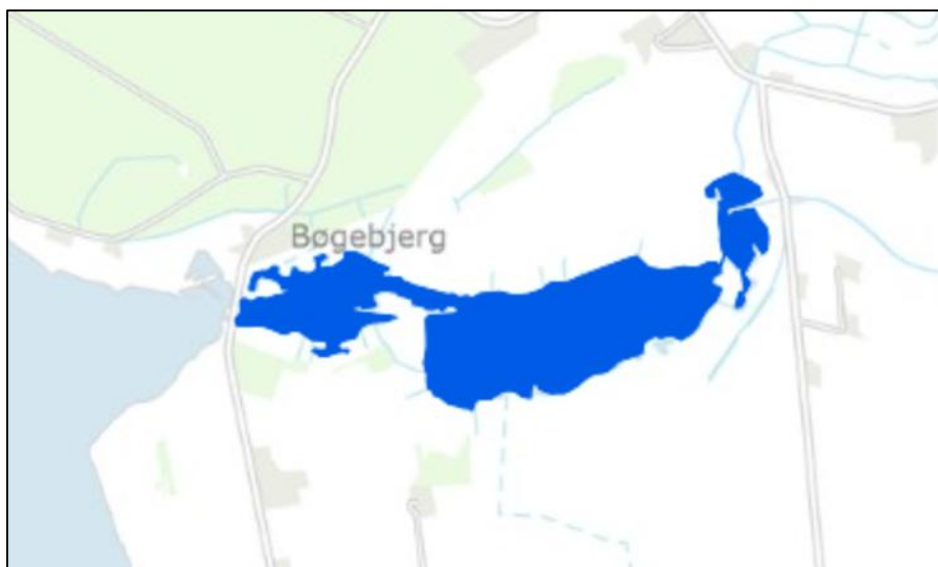

Figur 11: Tåsinge Vejle og Noret er i genbesøg af vandområdeplan 3 (2021-2027) udpeget som sø. Søens afgrænsning fremgår af figuren

Kvalitets-element	Tilstand jf. vandområdeplan III	Svendborg Kommunes vurdering af ændret pumpnings påvirkning af miljøtilstanden i Vejlen	Effekt for miljøtilstanden i Vejlen
Samlet	Moderat		Positiv
Fytoplankton	Moderat	Øget udpumpning vil fastholde eller reducere fosfor	Positiv

		i Vejlen. Øget vandudskiftning som følge af ændret pumpning vil kunne medføre lavere koncentration af fytoplankton og derved større lysgennemtrængelighed til søen	
Anden akvatiske flora	Ukendt	Mindre koncentration af fytoplankton giver mere lys til den akvatiske flora og derved levesteder til dyr. Gavnligt for søens næringsstofcyklus og vandkvalitet	Positiv
Makrofytter	Ukendt	Der vil ikke være større udsving i vandstanden, som kan gøre det svært for makrofytter at etablere sig. Det forventes ikke at søens økosystem vil ændres og søens makrofytter vil fortsat være skjulested for fisk og deres føde. Lavere fosforkoncentration og bedre lysforhold vil ligeledes forbedre levevilkår for makrofytter	Positiv
Fisk	Moderat	Bedre lysforhold i søen vil give bedre forhold for rovfiskene, som forventelig vil øge i antal og derved kunne æde flere fredfisk og være med til at bringe søen i balance	Positiv
Bunddyr	Ukendt	Bedre lysforhold og mindre primærproduktion i søen vil reducere sedimentation og give bedre fysiske forhold for søens bunddyr. De vil kunne øge i antal og danne bedre fødegrundlag for søens fisk	Positiv
Klarhed	Ikke god	Mindre koncentration af fytoplankton giver mere lys til søen og det må forventes at søen på sigt bliver klarere hvilket er gavnligt	Positiv

		for søens dyre- og planteliv	
Iltmætning	God	Ved en lavere vandstand vil der være mulighed for bedre omrøring i søen og derved bedre iltforhold	Positiv
Fosfor	God	Fosforkoncentrationen i søvandet vurderes at reduceres marginalt som følge af ændret pumpning. Mængden af fosfor bundet i søens sediment vil kunne reduceres ved øget vandudskiftning og derfor vil den samlede algebiomasse kunne blive reduceret	Positiv
Kvælstof	Ikke god	Kvælstofkoncentrationen i søen er afhængig af afstrømningen fra vandoplandet og vurderes at ændres marginalt som følge af ændret pumpning	Ingen påvirkning
Nat. spec. stoffer	Ukendt	Koncentrationen af nationalt specifikke stoffer i søen vurderes at være den samme ved ændret pumpning, da kilden til forurening formodes at være primært i søens del vandoplande	Ingen påvirkning
Kemisk	Ukendt	De kemiske forhold i søen er ukendt og vurderes at være den samme ved ændret pumpning af samme årsag som beskrevet ovenfor	Ingen påvirkning

Tabel 1: Vurdering af ændret pumpnings påvirkning af Vejlen vurderet i forhold til vandplanens kvalitetslementer for søer

Oversigt over berørte ejendomme

Svendborg Kommune har vurderet, at ejendomme vist nedenfor er berørte parter, da ejendommene enten har part i lavvandslusen efter kendelse fra 1930 og tinglyst på ejendommene, eller matriklerne er beliggende inden for 1 m højdekoten omkring Vejlen og Noret, og derfor kan være påvirket af vandstanden i Vejlen og Noret.

Matr.nr.	Ejerlav
26	Strammelse By, Landet
30d, 78a, 80a	Strammelse By, Landet
32x, 32ø	Strammelse By, Landet
81e	Strammelse By, Landet
30c	Strammelse By, Landet
31g	Strammelse By, Landet
49a	Strammelse By, Landet
30g, 78e, 28f	Strammelse By, Landet
31f	Strammelse By, Landet
31a	Strammelse By, Landet
16a	Gesinge By, Bjerreby
80c	Strammelse By, Landet
32n	Strammelse By, Landet
13a, 14b	Gesinge By, Bjerreby
13b	Gesinge By, Bjerreby
12c, 78b, 78c, 78d, 78f	Strammelse By, Landet
49b	Strammelse By, Landet
32d, 32v	Strammelse By, Landet

Tabel 2: Oversigt over berørte ejendomme

Tidsplan

Det forventes, at når alle myndighedstilladelser er på plads kan anvendelsen af pumpen ændres.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med en ændring af pumpningen. Naturstyrelsen betaler for drift og vedligeholdelse af pumpen.

Klagevejledning

Se nedenfor.

Eventuelle spørgsmål til høringsmaterialet kan ske ved henvendelse til undertegnede.

Venlig hilsen

Berit Luise Mogensen
Landskabsingeniør

Dir. tlf. 23726742

Bilag:

Bilag 1: Natura 2000 Væsentlighedsvurdering af pumpning i vinterhalvåret fra Vejlen og Noret på Tåsinge

Kopi sendt til:

Berørte parter – ejerne af ejendommene:

Matr.nr. 26, Strammelse By, Landet.
Matr.nr. 30d, 78a og 80a, Strammelse By, Landet.
Matr.nr. 32x og 32ø, Strammelse By, Landet.
Matr.nr. 81e, Strammelse By, Landet.
Matr.nr. 30c, Strammelse By, Landet.
Matr.nr. 31g, Strammelse By, Landet.
Matr.nr. 49a, Strammelse By, Landet.
Matr.nr. 30g, 78e og 28f, Strammelse By, Landet.
Matr.nr. 31f, Strammelse By, Landet.
Matr.nr. 31a, Strammelse By, Landet.
Matr.nr. 16a, Gesinge By, Bjerreby.
Matr.nr. 80c, Strammelse By, Landet.
Matr.nr. 32n, Strammelse By, Landet.
Matr.nr. 13a og 14b, Gesinge By, Bjerreby.
Matr.nr. 13b, Gesinge By, Bjerreby.
Matr.nr. 12c, 78b, 78c, 78d og 78f Strammelse By, Landet.
Matr.nr. 49b Strammelse By, Landet.
Matr.nr. 32d og 32v, Strammelse By, Landet.

Relevante myndigheder og interesseorganisationer;

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen (fynskredsen@botaniskforening.dk)

Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget (toni.reese.naesborg@gmail.com)

Dansk Møllerforening - v./Susanne Jervelund (danskmoller@gmail.com)

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)

Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg (svendborg@dn.dk)

Dansk Ornitologisk Forening – Svendborg (svendborg@dof.dk)

Dansk Ornitologisk Forening – (natur@dof.dk)

Svendborg Sportsfiskerforening (post@svendborg-sportsfiskerforening.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund - Fyn, v./Søren Knabe (soeren@knabe.dk)

Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)

Fiskeriinspektorat ØST (inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk)
Fiskeriinspektorat Øst Fiskerikontrollør (bpwi@fiskeristyrelsen.dk)
Friluftsrådet (sydfyn@friluftstraadet.dk)
Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk)
Svendborg Vandløbslaug – v. Søren Hansen (rodmenygaard@hotmail.com)

Klagevejledning vedr. vandløbslovsafgørelsen

Denne afgørelse, der også er offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte fire ugers klagefrist jf. vandløbslovens §§ 80 og 81.

Klagefristen er den 2. marts 2026.

Klageberettigede er de berørte parter for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/ eller Miljø-og-fødevareklagenævnet.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kroner, hvis du er en borger og 1.800 kroner, hvis det er en virksomhed eller organisation du klager for.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder ikke behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. I vejledningen på nævnets hjemmeside – www.naevneneshus.dk – kan du læse mere om gebyrordningen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagevejledning vedr. afgørelsen at der ikke er VVM-pligt i forbindelse med projektet jf. Lov om miljøvurdering

Denne afgørelse, der også er offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte fire ugers klagefrist jf. lovens § 51.

Klagefristen er den 2. marts 2026.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af navneneshus.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Hvis du klager koster det 900 kroner for privatpersoner og 1.800 kroner for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Domstolsprøvelse

Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen af meddelt.