




Svendborg  
Kommune

# Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 30 september 2020


Filippahuset

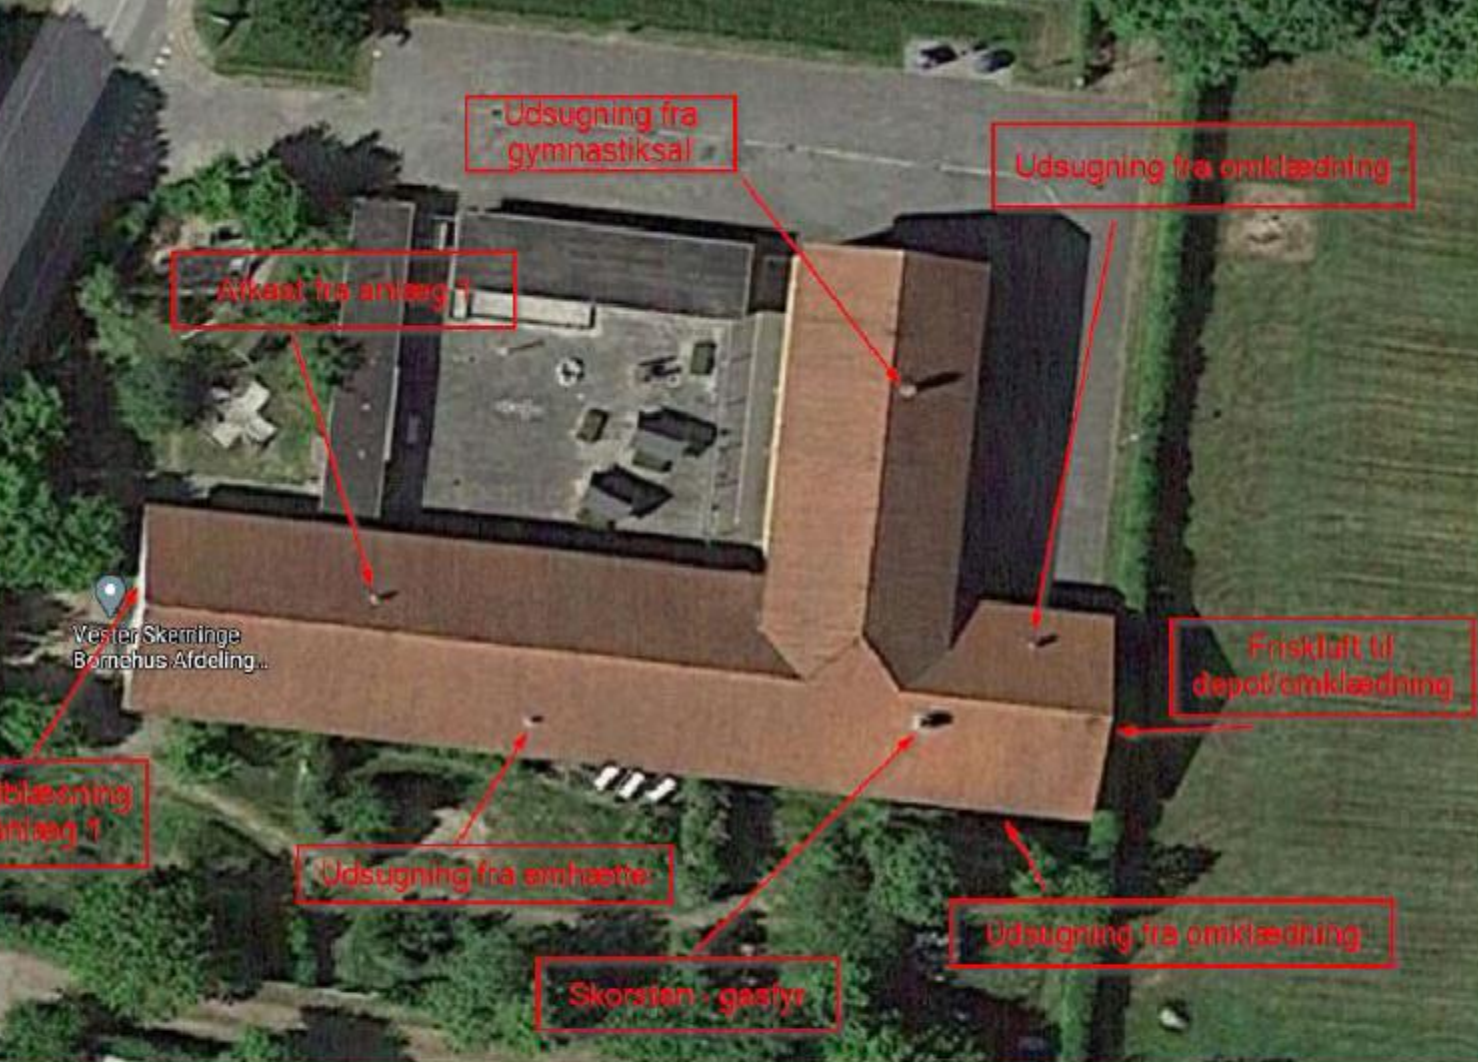

BYGHERRE:	SVENDBORG KOMMUNE - RAMSHERRED 5, 5700 SVENDBORG RÅDGIVNING OG RENOVERING										 SVENDBORG KOMMUNE
SAG:	Filippahuset - Nedbrydning og sanering										
SAGS NR.:											
EMNE:	Bilag 1										TEGNINGSNR.:
											1
MÅL:	-	SIGNATUR:	JK	KONTROL:		GODKENDT:		DATO:	29.09.2020	REV. DATO:	
CENTER FOR EIENDOMME OG TEKNISK SERVICE - SVENDBORGVEJ 135, 5763 VESTER SKARRINGE											



- Område er dækket af ventilationsanlæg A.  
Anlæg A er et balanceret ventilationsanlæg med varmeplade, der kan tændes/slukkes ved indgang til børnehave.  
Indblæsning/udsugning er placeret iht. bilag 1
  
- Område er ikke dækket af noget ventilationsanlæg.  
Der findes lokale udsugninger samt frisklufttilførsel.  
Indblæsning/udsugning er placeret iht. bilag 1
  
- Område dækket af ventilationsanlæg B samt udsugning C.  
Anlæg B er et recirkulationsanlæg med varmeplade, men uden frisklufttilførsel.  
Anlæg B er koblet til en termostat der kan indstilles lokalt.  
Udsugning C kan tændes/slukkes ved indgang til gymnastiksal.  
Udsugning er placeret iht. bilag 1

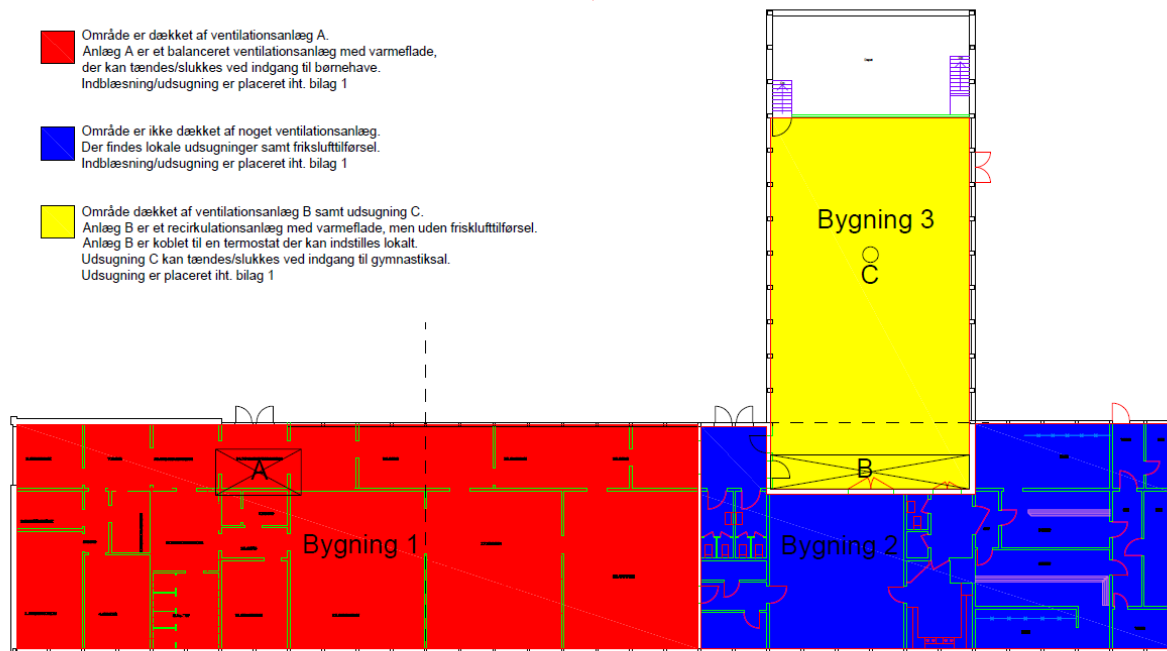

BYGHERRER:	SVENDBORG KOMMUNE - RAMSHERRED 5, 5700 SVENDBORG	 SVENDBORG KOMMUNE							
SAG:	RÅDGIVNING OG RENOVERING								
SAGS NR.:	Filipphuset - Nedbrydning og sanering	TEGNINGSNR.:							
EMNE:	Bilag 2	2							
MÅL:	-	SIGNATUR:	JK	KONTROL:	SOOKENOT:	DATE:	29.09.2020	REV. DATE:	
CENTER FOR EJENDOMME OG TEKNISK SERVICE, SVENDBORGVEJ 135, 5762 VESTER SKERNINGE									